

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКТ КРЫШИ ДЛЯ VLDK

ТУ 7326-001-89653663-2022

К.VLDK.22.01.ПН

Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным документом комплектов крыши для VLDK.

Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной их эксплуатации.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


Комплект крыши для VLDK

ТУ 7326-001-89653663-2022

Комплект крыши для VLDK		
Обозначение	Типоразмер	Заводской номер

Дата выпуска «___» _____ 20 __ г. Отметка о приемке качества _____

2 НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

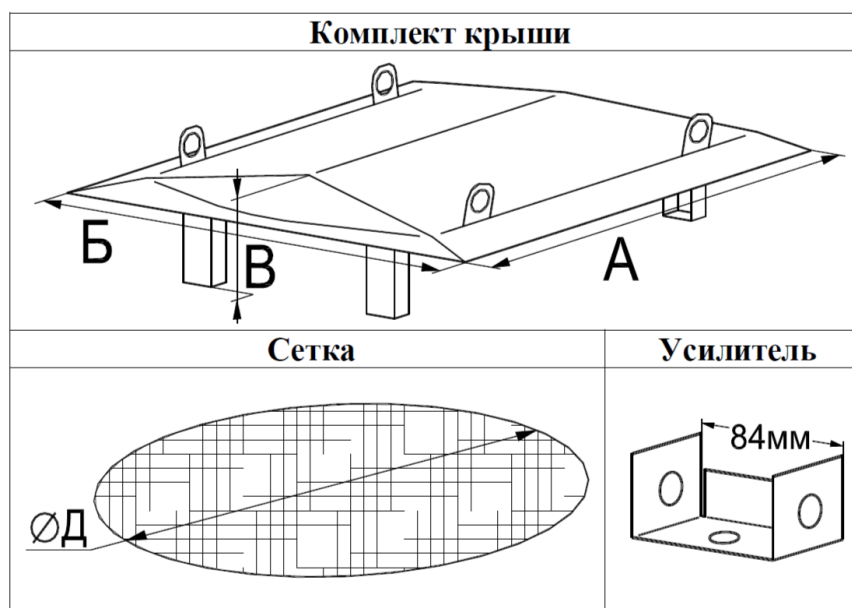

Внешний вид и основные размеры комплекта

Массогабаритные характеристики комплектов

Типоразмер комплекта	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
Типоразмер вентилятора	40	45	50	56	63	71	80	90	100	112	125
Размер А, мм	716	776	815	881	1060	1195	1305	1420	1559	1579	1780
Размер Б, мм	720	720	815	907	1092	1129	1208	1307	1433	1591	1591
Размер В, мм	191	193	196	217	226	277	310	310	367	375	383
Размер Д, мм	480	530	580	640	710	790	900	1000	1100	1220	1350
Масса крыши, кг	4,5	5	5,5	7	9,5	12	17,5	21	25	38	43
Масса сетки, кг	0,35	0,38	0,42	0,47	0,52	0,57	0,65	0,73	1	1,1	1,2

Комплект крыши для вентилятора VLDK состоит из крыши и сетки.

Крыша служит для защиты вентилятора крышного исполнения от осадков и представляет собой сборную конструкцию, состоящую из короба крыши с четырьмя установленными опорами.

Сетка предназначена для защиты вентилятора от внешних механических воздействий и представляет собой круглый сегмент из стальной оцинкованной сетки с ячейкой 25х25мм.

Для типоразмеров крыш 100- 125 прилагается деталь усилитель (4шт.) – в комплекте крыши.

Примечание: В конструкцию изделий могут быть внесены изменения, не ухудшающие их потребительских свойств и не учтенные в настоящем паспорте.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- Комплект – 1 шт.
- Паспорт инструкция по монтажу и эксплуатации - 1шт.

Примечание: Запасные части и инструмент в комплект поставки не входят.

Комплекты поставляются упакованными в стретч-пленку или без упаковки.

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При подготовке к монтажу комплектов и при их эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.4.021-75, настоящем паспорте и паспорте на вентилятор.

4.2. Обслуживание и ремонт комплектов необходимо производить только при отключении всех элементов вентиляционной системы от электросети и выключенных автоматах защиты.

4.3. Монтаж должен обеспечивать свободный доступ к местам обслуживания изделий во время эксплуатации.

5 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Монтаж комплектов должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021-75, проектной документации, настоящего паспорта и паспорта на вентилятор.

5.2. Перед установкой необходимо произвести осмотр комплектов. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод комплектов в эксплуатацию без согласования с предприятием-продавцом не допускается.


5.3. Монтаж производится на завершающем этапе установки вентилятора.

5.4. Сетка и крыша крепятся к вентилятору по его верхнему фланцу.

5.5. Для вентиляторов типоразмеров 100–125, для обеспечения подъёма вентилятора в сборе с крышей за её кронштейны, дополнительно устанавливаются усилители (поз.1 на рисунке).

Усилители (4шт.) крепятся к ребрам корпуса (поз. У) согласно рисунка.

Крыша крепится к усилителям поверх сетки (поз. Д).

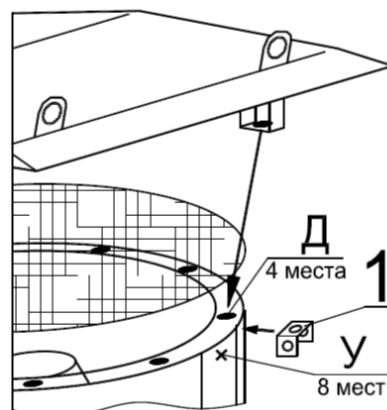

Монтаж комплекта

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с установленным регламентом работ по обслуживанию вентилятора или вентиляционной системы (установки) в составе которой установлен комплект.

6.2. При осмотре проверяется:

- отсутствие механических повреждений;
- надежность крепления крыши и сетки к вентилятору .

7 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

7.1. Комплекты консервации не подвергаются.

7.2. Комплекты транспортируются в готовом виде. При транспортировке водным транспортом Комплекты упаковываются в ящики по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198. При транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы они упаковываются по ГОСТ 15846-2002.

7.3. Комплекты могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов действующим на транспорте используемого вида.

7.4. Комплекты следует хранить в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции).

8 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы комплектов 7 лет.

По окончании срока службы изделие должно быть доставлено в специализированную организацию занимающуюся утилизацией промышленного оборудования.



При отсутствии данной организации следует разобрать его на отдельные компоненты по типу металла (корпус – сталь, и т. п.) и сдать в пункт приема металлолома.

Демонтаж и разборка изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом.

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 Приемка по качеству и количеству производится при передаче товара.

Ответственность за проверку состояния оборудования лежит на Грузополучателе.

При получении оборудования следует убедиться в том что:

- Полученное оборудование соответствует заказу и сопроводительным документам.
- Нет никаких наружных механических повреждений.

9.2 Если при доставке товара транспортной компанией в адрес Грузополучателя были выявлены повреждения:

- Произвести разгрузку прибывшего груза и приемку на складе Грузополучателя совместно с водителем (экспедитором).

- Составить коммерческий акт о количестве поврежденного/недоставленного груза, указав в нем причины повреждения/недостачи. Акт должен быть подписан водителем (экспедитором) и уполномоченным представителем грузополучателя.

- Сделать запись во всех экземплярах товарно-транспортных накладных о повреждении/недостаче груза и о составлении акта (для CMR в графе номер 24).

- Необходимо направить Поставщику копию составленного двухстороннего акта, с описанием сведений о повреждениях, заказным письмом в течение 48 часов (2-х рабочих дней) с момента поставки.

ВНИМАНИЕ! Если Покупатель своевременно не предъявил рекламацию о недостатках оборудования, считается, что он принял оборудование без претензий к его качеству.

9.3. При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. потребитель обязан вызвать представителя предприятия-продавца для рассмотрения претензии и составления акта приемки продукции по качеству, который является основанием для решения вопроса о правомерности предъявляемой претензии.

9.4. При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортирования, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации изделий претензии по качеству не принимаются.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи изделия.

По вопросам обеспечения гарантийных обязательств обращаться в Сервис (Московская область, п. Горки Ленинские, промзона «Технопарк», Инновационный проезд, д. 8).

Телефон: 8 (800) 707-52-56, доб. 3. Электронная почта: service@vertro.ru.

Оборудование снимается с гарантии в случае выполнения потребителем или иной организацией, кроме указанной в предыдущем абзаце, ремонта, частичной или полной разборки оборудования, а также его элементов без письменного согласования данных действий с Сервисным центром.

Обязательной сертификации не подлежит.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____

(наименование организации продавца)

(адрес, телефон/факс)

Дата продажи _____ ШТАМП ОРГАНИЗАЦИИ _____

Отметка дилера _____

12 ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ПРИМЕЧАНИЕ
1		
2		
3		

ООО «ВЕРТРО»
117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, 3
тел.: **8 (800) 707-52-56** (бесплатно по РФ)
www.vertro.ru